

[illegible]

NOTE PROGETTUALI

Le posizioni delle valvole (e chiusini) rappresentate in planimetria sono indicative; queste devono essere verificate in sede di esecuzione dei lavori (posizione piano alimentare) con conseguente modifica/ conferma a cura dell'impresa esecutrice e della D.I., in ragione della presenza o meno di sottoservizi interrati.


- Sicurezza allungo le tubazioni Nord/Sud
- Sicurezza allungo le tubazioni Est/Ovest
- Sicurezza allungo le tubazioni Nord-Est
- Norme atterramento fontana EN 253, EN 448, EN 489
- Temperatura esercizio rete idroelettricamente 90 °C
- Altezza interno: Variabile (vedere particolare sezione di cavo)
- Temperatura superficie tubazioni conforme norme EN
- Modalità calcolo inaccanto Norme UNI N13914

**IL DIMENSIONAMENTO MECCANICO DELLA RETE ANDRÀ EFFETTUATO CONSIDERANDO I SEGUENTI PARAMETRI:**

- a) profondità di posa delle tubazioni desunte dalle indicazioni alimentarle riportate nella planimetria di progetto;
- b) temperatura massima di progetto pari a 90° c;
- c) coefficiente di dilatazione termica per una lunghezza (ore non espressamente indicato) da concordare preventivamente con la Direzione Lavori;
- d) in fase di Direzione Lavori dovrà essere verificato il progetto dal punto di vista meccanico tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere non oggetto del presente appalto;

I MATEPASILINI SONO INFORMATI E LEGALI AL CONDOTTO DI MANDATO E SE QUELLA DI TORNINO I MATEPASILINI VENGONO FORNITI CON MISURA PARI A 1000x8000x40mm. SARA' CURA DEL PERSONALE ADDEBITO ALLA POSA TAGLIARE I MATEPASILINI INSERTENDO LE LUNGHEZZE DI RICORRIMENTO.

**L= LUNGHEZZA ZONA DI RICORRIMENTO**  
**DE= DIAMETRO ESTERNO TUBO CILINDRICO**

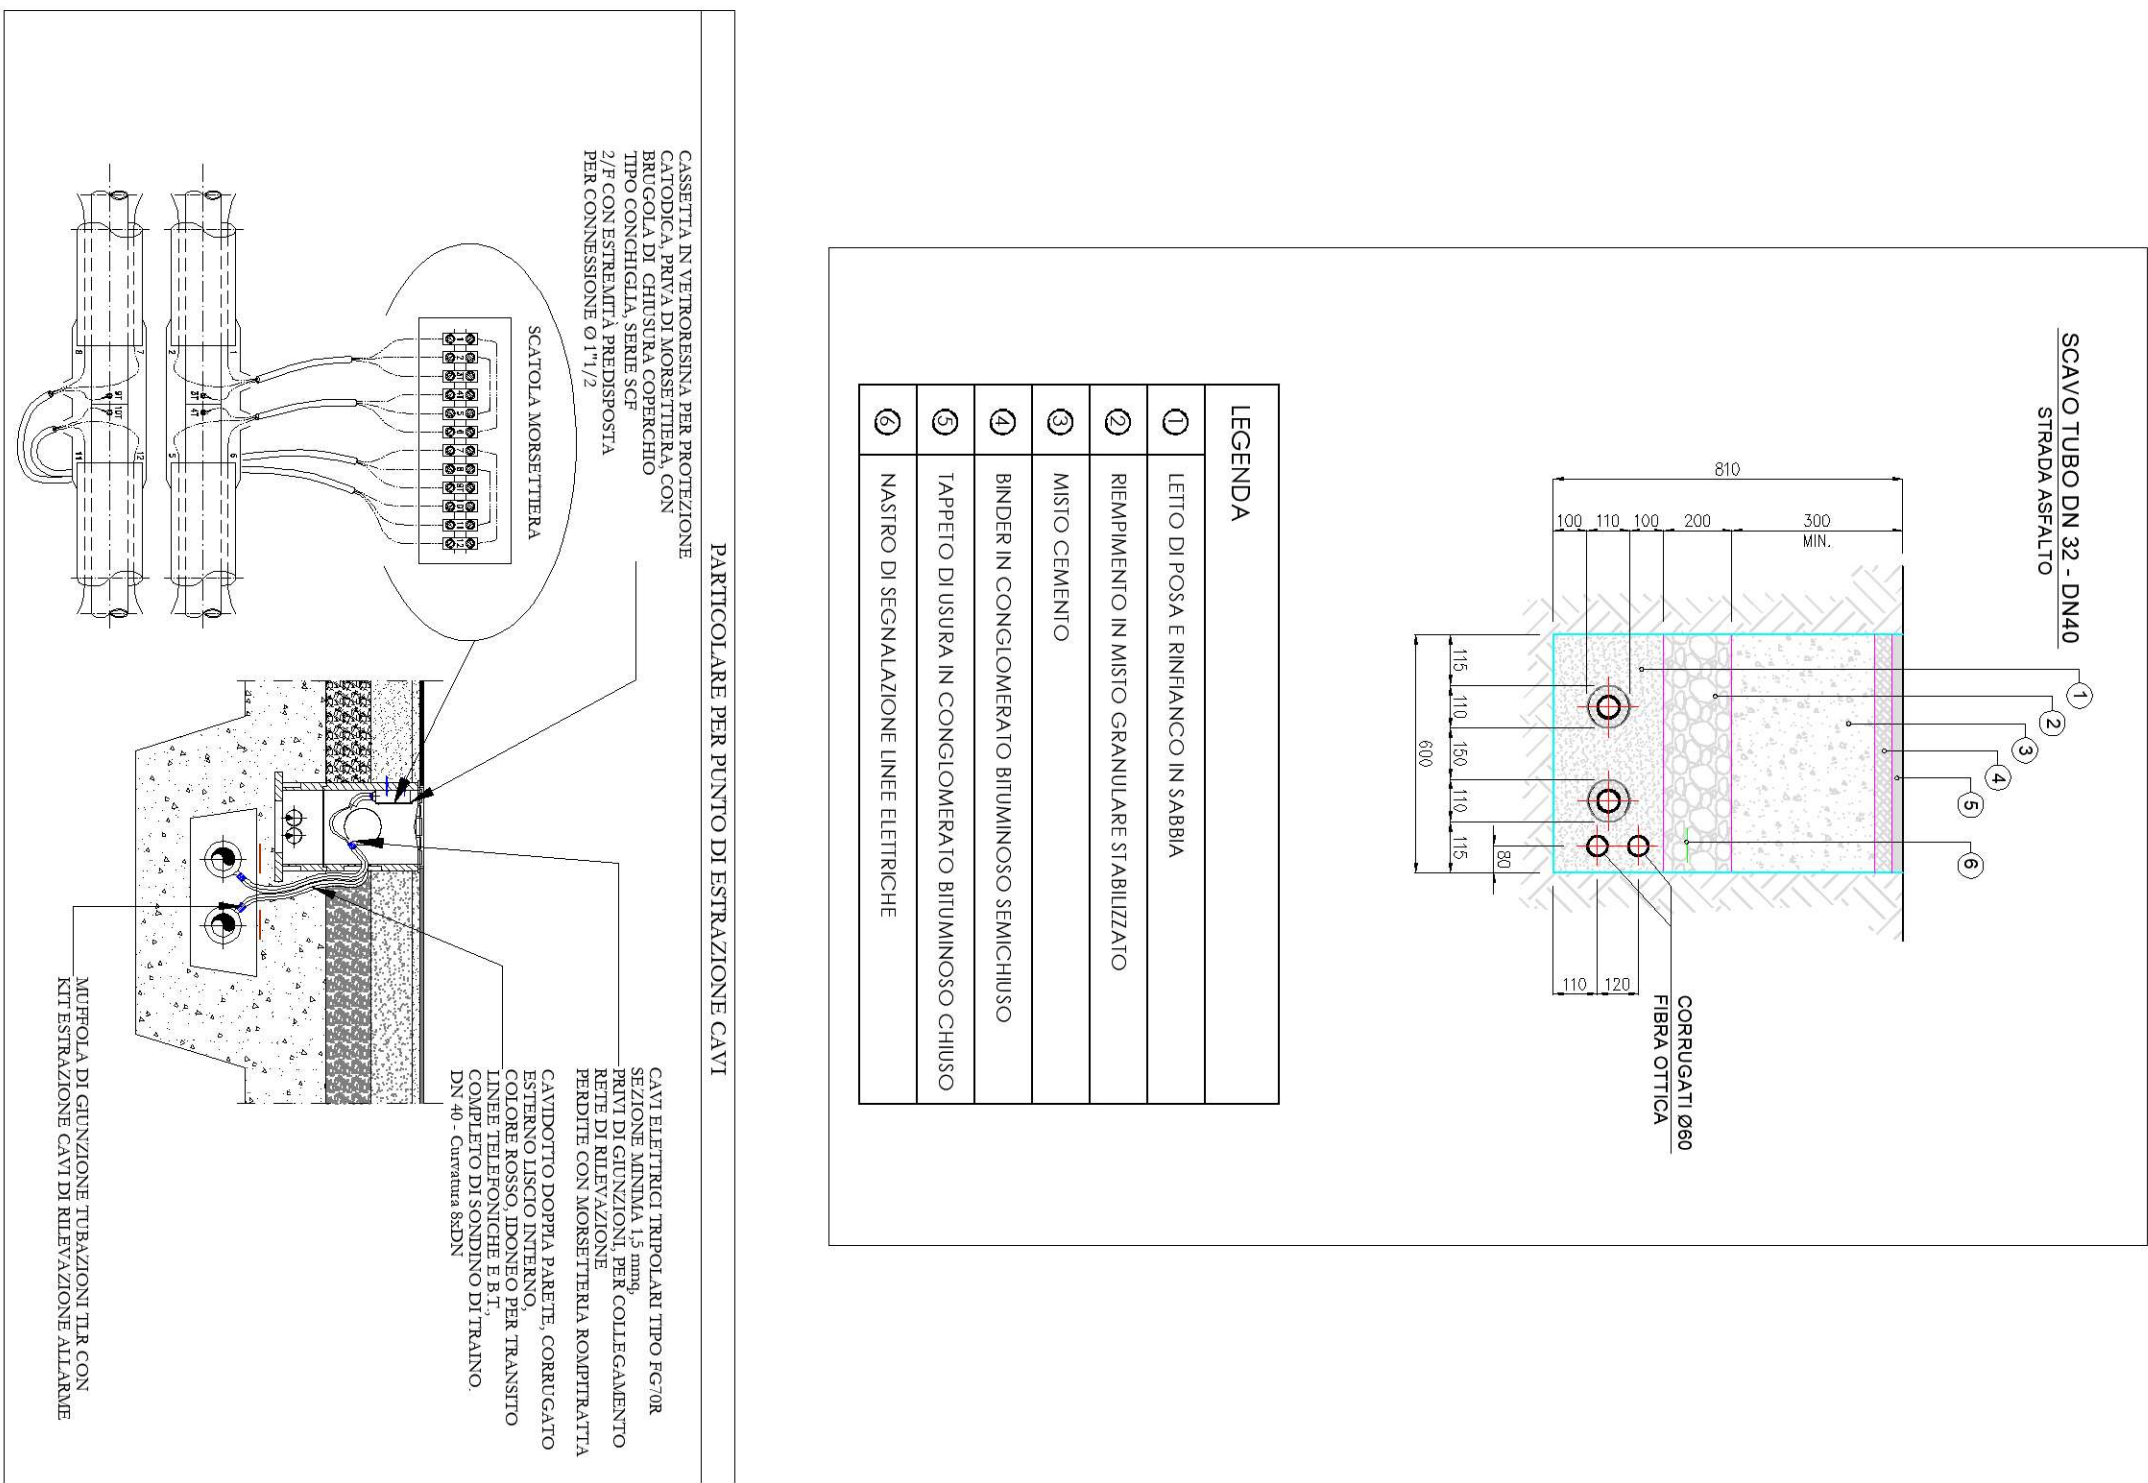

COMMITTENTE:			
Comune di Arcidosso Piazza Indipendenza 30 58031 - Arcidosso (GR)			
PROVINCIA:			
GROSSETO			
COMUNE:			
ARCIDOSO			
PROGETTO GENERALE:			
ESTENSIONE RETE DI Teleriscaldamento Geotermico A Servizio del Comune di Arcidosso			
PROGETTO IMPIANTI:			
IMPIANTO MECCANICO			
FASE PROGETTUALE:			
PFTE			
4			
3			
2			
1			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	
TAVOLA:	OGGETTO:		
PFTE.RT11	LOTTO 1 - PLANIMETRIA TLR - TAVOLA 11		
PROGETTISTA:			
Dott. Ing. Gabriele Gliardi			
ing srl			
via G. Falcone n.12/14/16 - 24048 Traveto (BG) Tel. 035.335813 - Fax 035.3831268 - e-mail: info@ingrl.it			
Studio di consulenza, ingegneria, progettazione e certificazione			
APPROVATO:			
TIMBRE e FIRMA:			
SCALA:			
VARIE			
DATA:			
SETTEMBRE 2025			
VERIFICATO		CONTROLLATO	